


基準寸法の区分(許容差)				符号	年月日	改正記事	実施号	検点
0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下					
±0.2	±0.3	±0.5	±0.8					

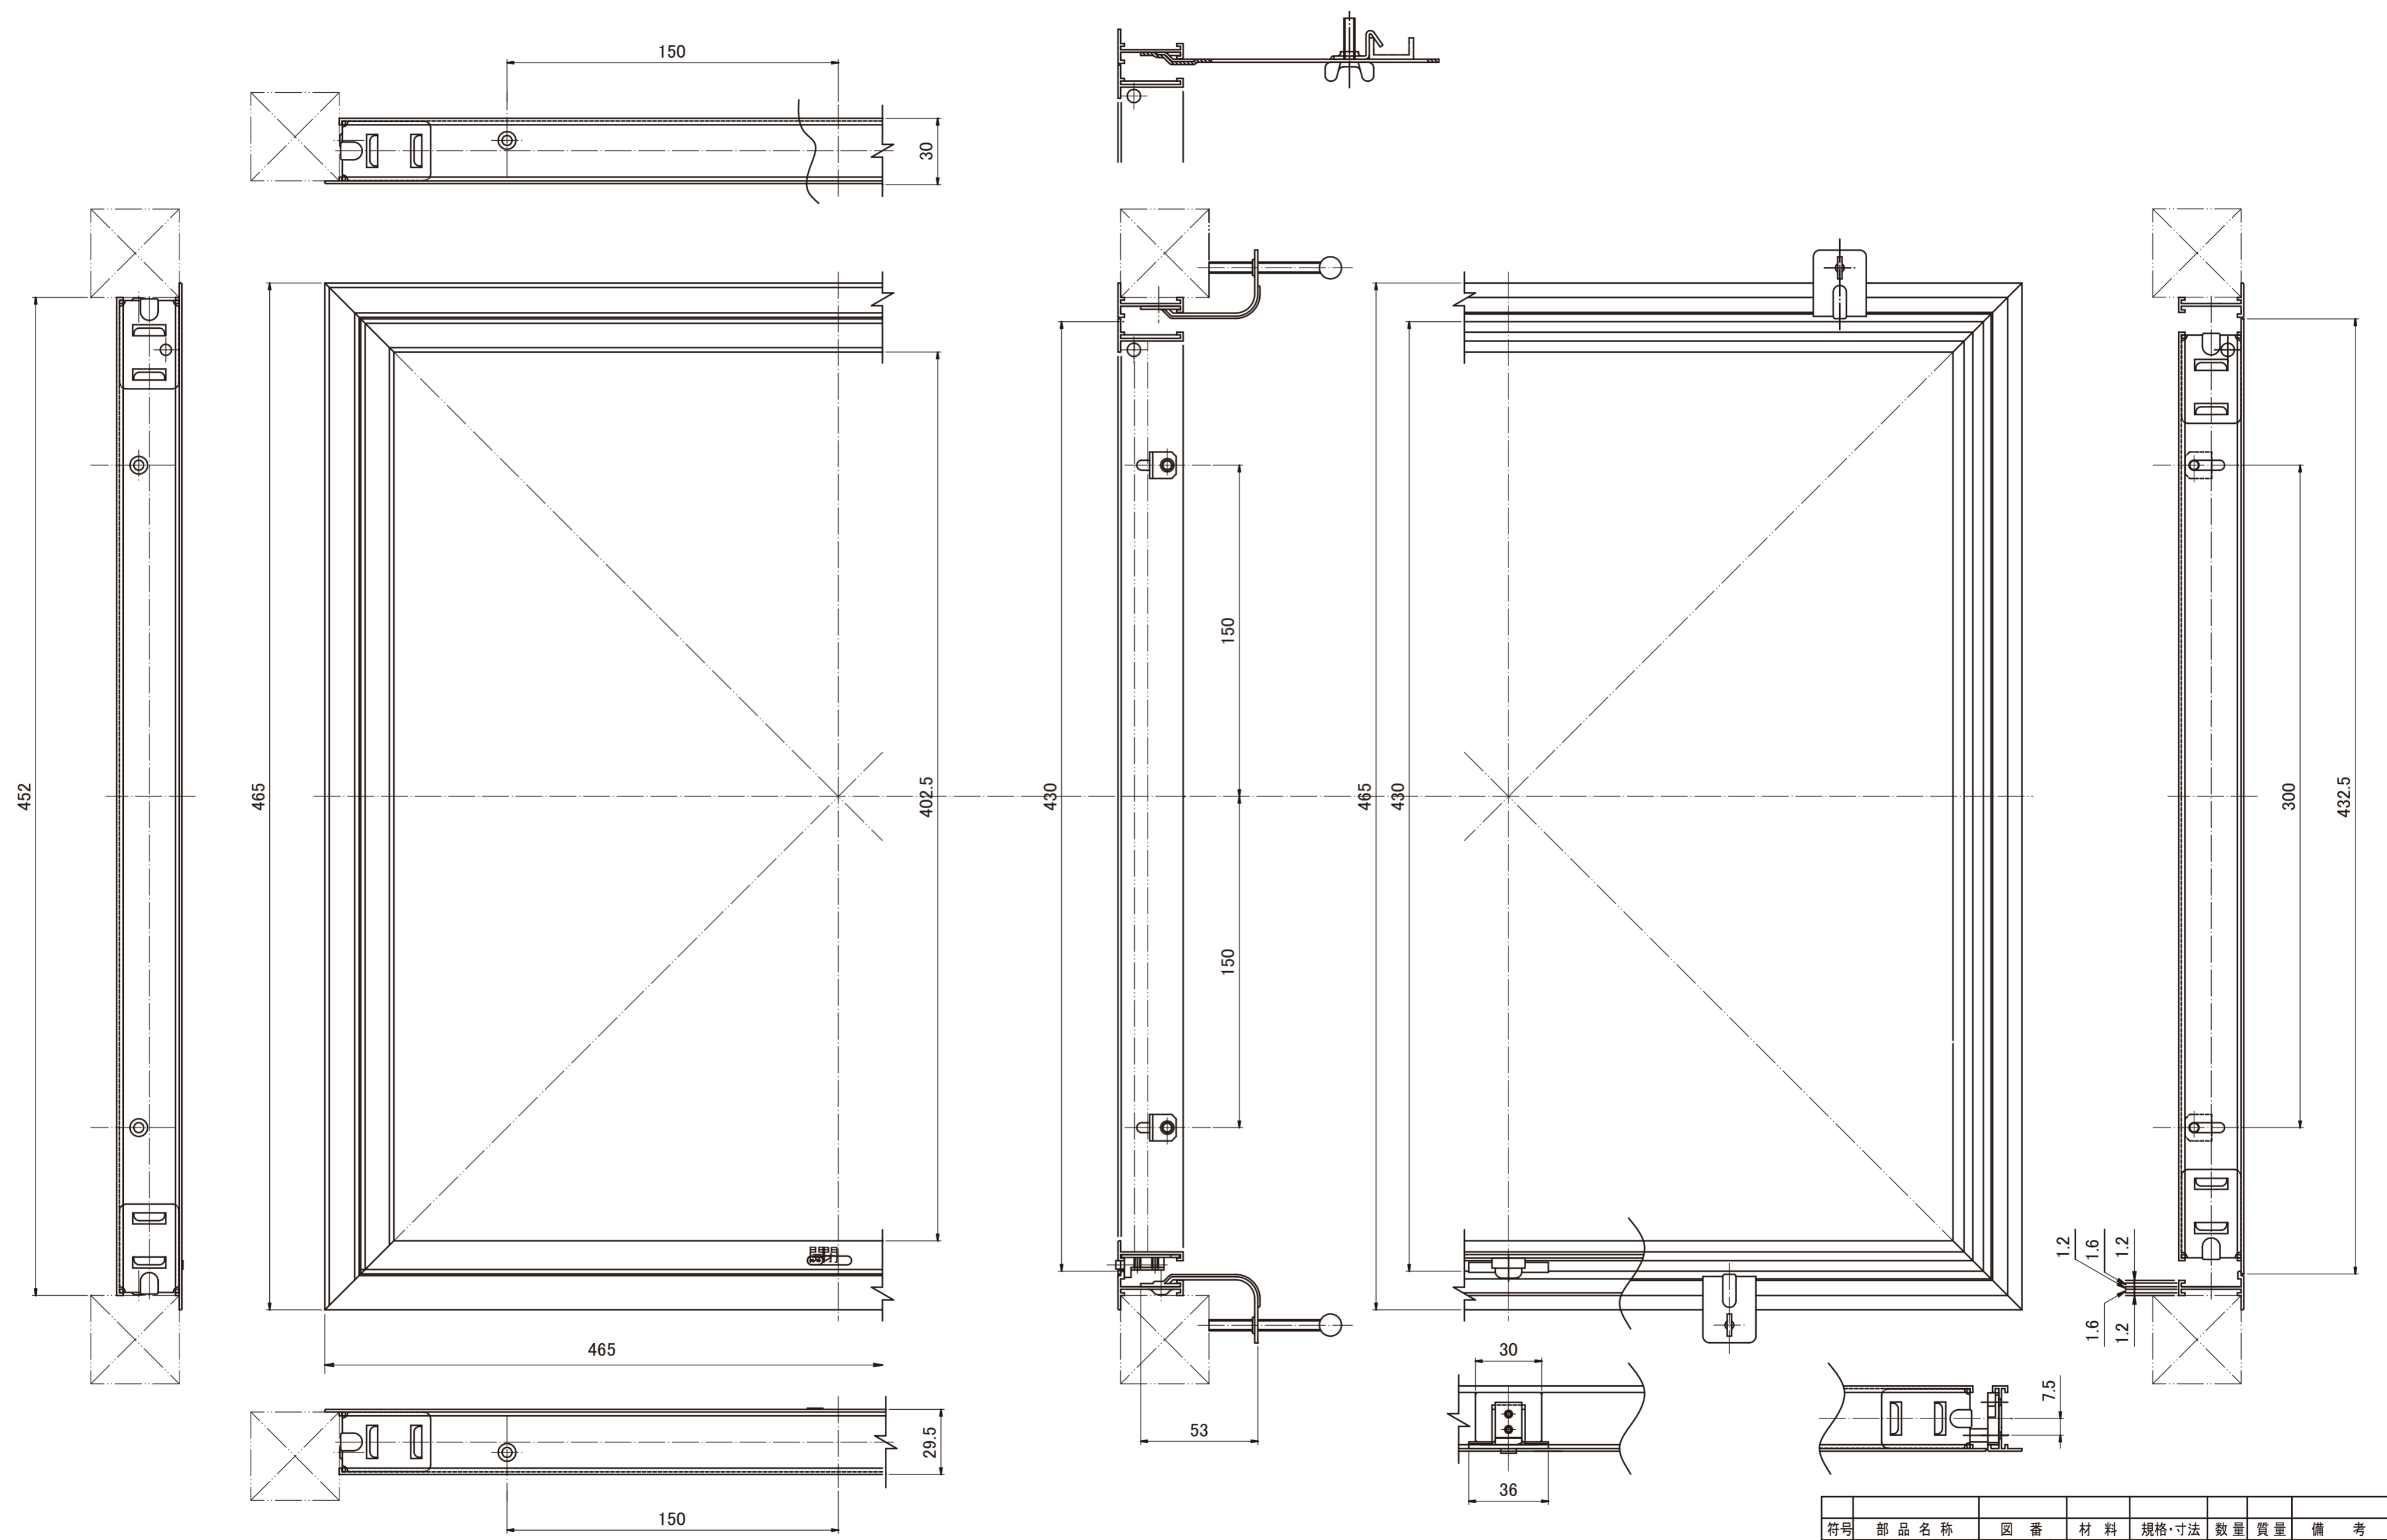

符号	部品名称	図番	材料	規格・寸法	数量	質量	備考
尺度 1/2	承認 検印 設計 製図	型式	名称				
第 角法				天井点検口450			
平成 16年 10月 25日			図番	GT-TK-001-021			
平成 16年 11月 28日 図面更新				清水株式会社			